


室名	天井高さ (CH)	仕上げ
体育館ロビー	CH=2700	岩綿吸音板 t9 (掃貼: GB (R) t9.5)
プール	CH=3100 - 3600 (1FL+1800 - +2400)	ロックウール吸音板 t12 (掃貼) / ケイ酸カルシウム板 t8 (構造) / ケイ酸カルシウム板 t8 (構造) / ケイ酸カルシウム板 t8 (構造)
シャワー	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
器具庫 (P-1)	CH=2500 (1FL+1300)	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP
男子更衣室 (P)	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
男子WC (P)	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G

室名	天井高さ (CH)	仕上げ
女子更衣室 (P)	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
女子WC (P)	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
教員準備室	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
更衣室 (教員準備室)	CH=2700	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
教護室	CH=3900 (1FL+2700)	ケイカル板 t6 (Vカット突付) +EP-G
スポーツラウンジ (P)	CH=2700	岩綿吸音板 t9 (掃貼: GB (R) t9.5)

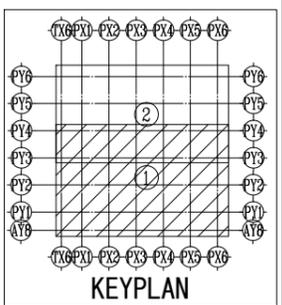

階高 = 4500  
1FLを基準とする

変更日	変更事項 (△ 変更マーク 月/日)

凡例	● 室名記号	● 天井高記号

工事監理者 (受領)		設計者 (確認)	
建築	構造	建築	電気・空調・衛生

仕上図			
プール棟1F天井伏図 (1)			
縮尺 1:50	作成日 2011 / 08 / 12	確認者	作成者
ファイル名 プール棟1F天井伏図.dwg	決定日 2011 / ** / **	伊藤	東