




A立面図

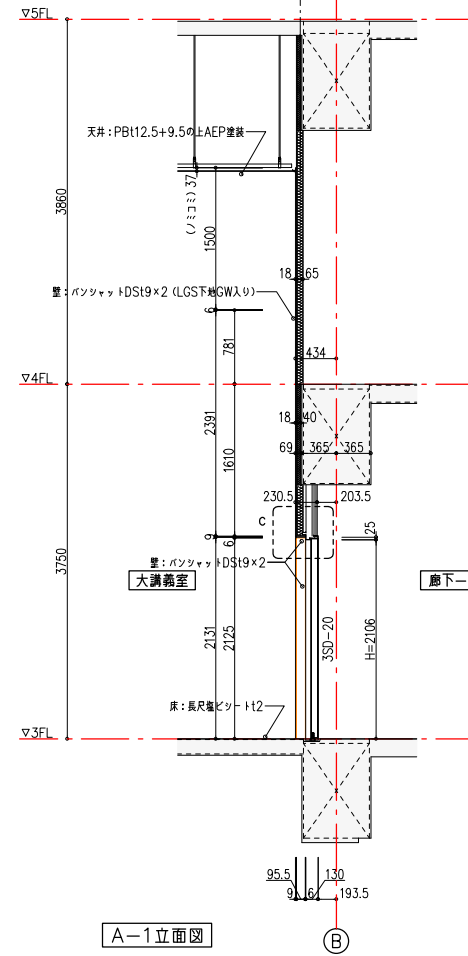


A-1立面図

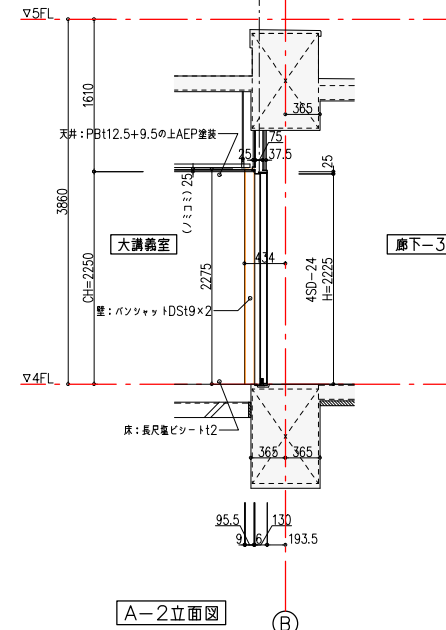


A-2立面図

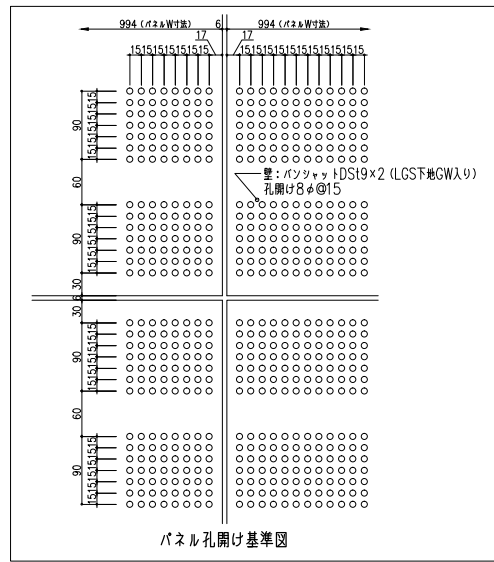


パネル孔開け基準図

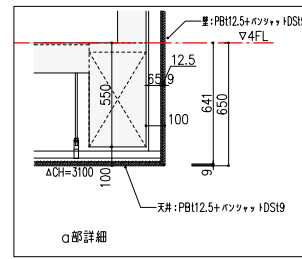


a部詳細

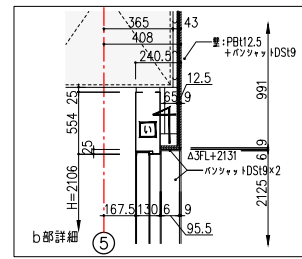


b部詳細

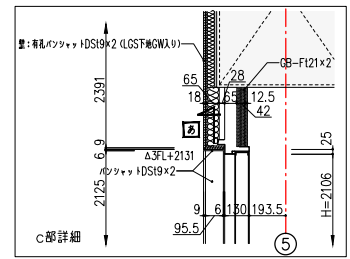


c部詳細

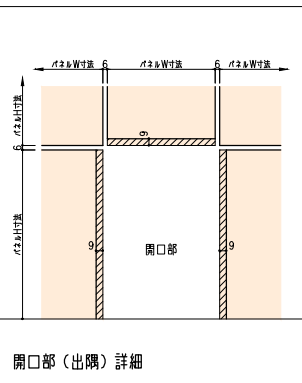

開口部(出隅)詳細

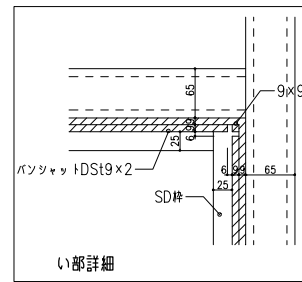


い部詳細

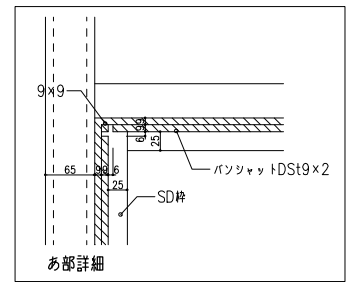

あ部詳細

大講義室 (300名)	
床	躯体レベル 仕上レベル 長尺増ビス留t2.0
巾木	-
壁	下地材 LGS
	仕上材 有孔面: パンチャット DS t9 (不燃材) × 2 (LGS内GW充填) 無孔面: GB-Rt12.5の上パンチャット DS t9 (不燃材)
廻縁	掘じ製
天井	天井高さ 仕上材 GB-Rt12.5+t9.5の上 AEP塗装 (一部: アクセントカラー AEP塗装)
	2250~6000
備考	教壇・教卓・上下可動黒板 (別途部品工事) 中継モニター (別途AV工事) 役員部見切アルミ既製品: ノンスリップタイヤ入り (w=35) 程度

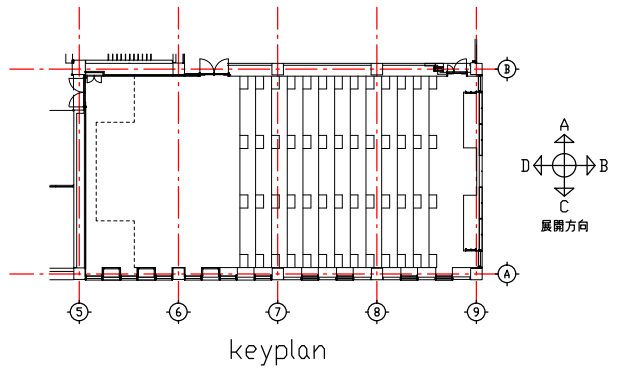

keyplan

09.12.10 巾木H寸法35→25に変更	10.01.08 設計チェックによる修正			A1 S=1:40
09.12.17 設計チェックによる修正	10.01.18 設計チェックによる修正			D=2010.01.22
09.12.22 設計チェックによる修正	10.01.22 チェックによる修正			
09.12.28 設計チェックによる修正				

大講義室A立面図